

標準仕様書

電気錠制御盤システム

品 名 電 気 錠 制 御 盤

型 式 B A N - L 3 0 N A

1．概要

本装置は、盤面操作パネルにより、電気錠の制御と状態監視が可能である。

また、外部入出力にて、遠隔操作と遠隔監視が可能である。

2．構成

2 - 1．機器構成

(1) 電気錠制御盤	B A N - L 3 0 N A	1 台
(2) 電気錠 (建築工事)		30台

2 - 2．オプション

(1) 鉛バッテリー		1 台
(2) タイマ (24時間タイマまたは週間タイマ)		1 台
(3) 操作表示器 / スリーキー / 副制御盤		台

操作表示器、スリーキー、副制御盤は、1 回線あたりいずれか 2 台まで接続可能である。

3．機能

3 - 1．管理機能

- ・ゲート (電気錠) の管理は、電気錠制御盤 1 台につき、30ゲートまで制御可能である。
- ・ゲートは、運用にあわせて自動施錠方式 / 繰返し方式 / 換気解錠方式で制御が可能である。
- ・タイマ動作は、全回線の一斉解錠動作または、個別回線で動作に使用可能である。
- ・オプションの鉛バッテリーを内蔵することにより、30分間の停電補償が可能である。

3 - 2．監視機能

- ・電気錠の状態 (扉開閉 / 施解錠 / 警報) をリアルタイムに表示することが可能である。
- ・電気錠に異常があった場合、警報表示およびブザーで知らせる。

3 - 3．施解錠機能

- ・ボタン操作で、電気錠の解錠 / 施錠が可能である。
- ・電気錠の一回解錠時間を10秒、20秒のいずれかで設定することが可能である。
自動扉の一回解錠時間を 2 秒、10秒のいずれかで設定することが可能である。
- ・扉閉め忘れ警報の時間は、30秒間固定となる。
- ・防災用に非常解錠入力がある。


4．接続機器の機能 (オプション)

- ・操作表示器のボタン操作により、遠隔で電気錠の解錠 / 施錠を行うことが可能である。
- ・スリーキーの暗証番号操作により、遠隔で電気錠の解錠 / 施錠を行うことが可能である。
- ・副制御盤は、本体盤同様に、個別操作 / 一斉操作・状態表示を行うことが可能である。

5 . 各社電気錠対応表

電気錠タイプ	電気錠種類		
	美和ロック(株)	(株)ゴール	(資)堀商店
瞬時通電施解錠型 電気錠(有極)	ALA/ANS ALG50/AUS		6211/6221 6111/6121
瞬時通電施解錠型 電気錠(無極)	ALS/AMS		
モータ施解錠型	AL3M/AFF	EM/AHEM SXE	
通電時解錠型 電気錠	ALT/ALTA AMT/AMTA AUT/AUTA ALGT50	EST/ESTP ELTP/ESB CMT	6210/6220 6110/6120
通電時解錠型 ストライク	AST		3103
通電時施錠型 電気錠	ALR/ALRA AMR/AMRA AUR/AURA ALGR50	ESR/ELR ESRP/ELRP CMR	6212/6222 6112/6122
通電時施錠型 ストライク	ASR		3123
採風型電気錠	AL3M H/EL -101 EL -101 (立山アルミ仕様)		
自動扉			

6．系統図

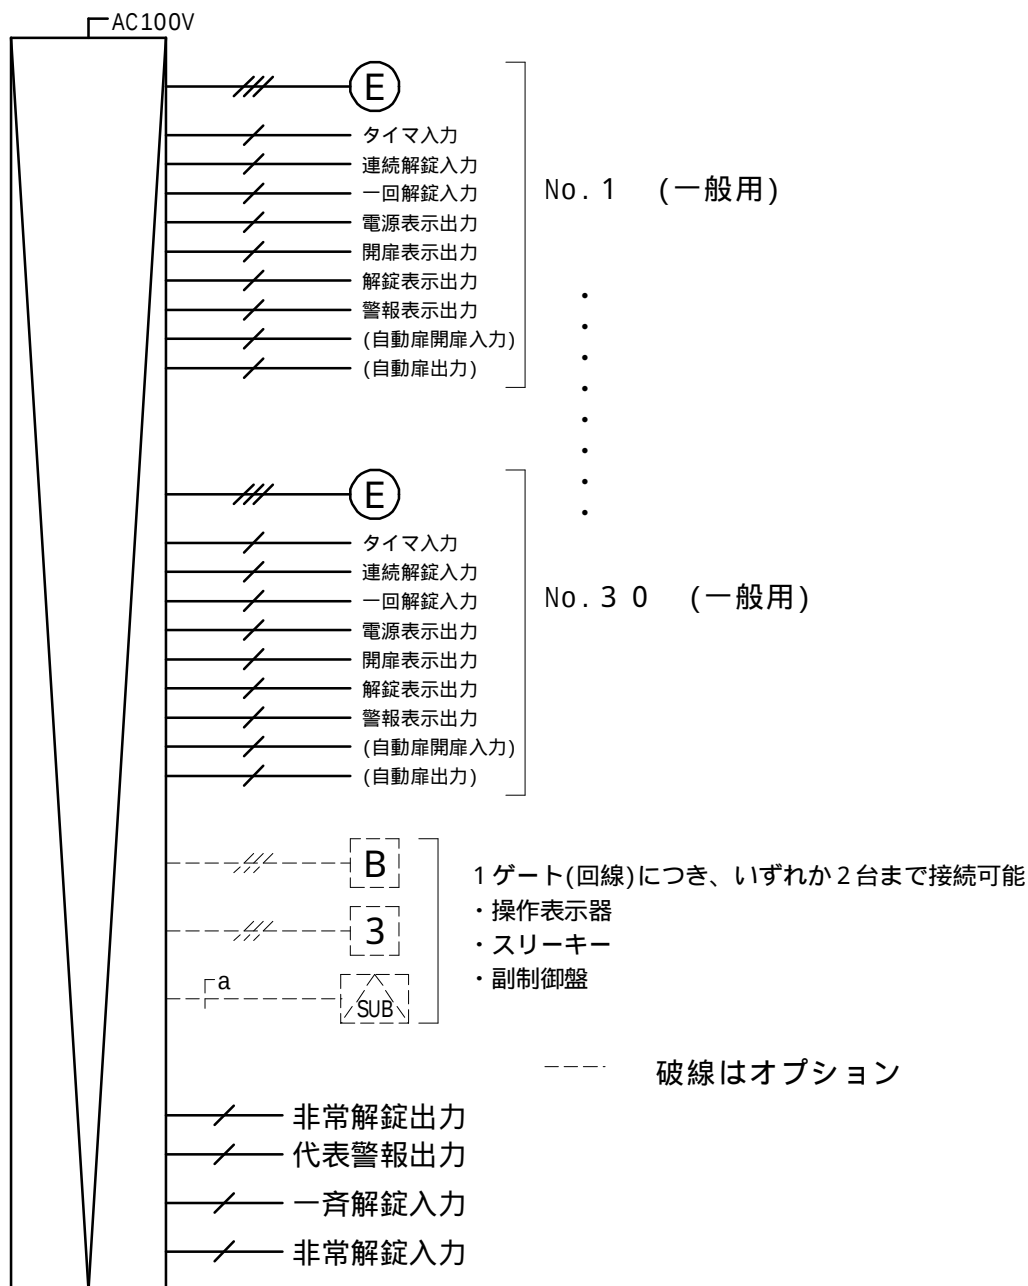


- 凡 例 -



電気錠制御盤
BAN-L30NA



操作表示器




CPEV 0.9-1P



電気錠 (建築工事)




スリーキー
T-3312A



CPEV 0.9-3P



副制御盤
SUB-L30NA



CPEV 0.9-95P

電気錠制御盤と電気錠等間の配線距離


CPEV 0.9 使用時は、最長100m

CPEV 1.2 使用時は、最長150m

・ARTロゴは、株式会社アートの登録商標です。

・その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

7. 系統図：入力装置接続の場合

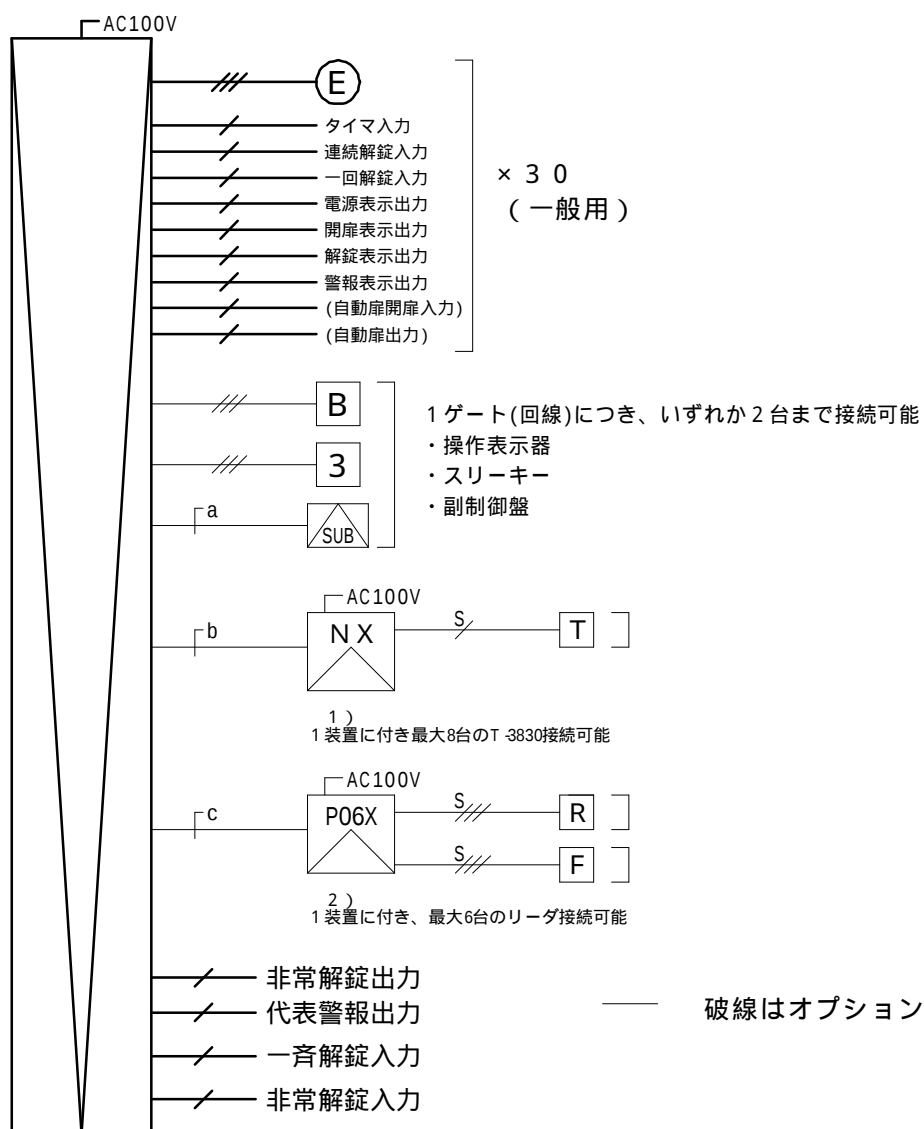

- 凡 例 -

電気錠制御盤
BAN-L30NA

電気錠(建築工事)

操作表示器

スリーキー
T-3312A

副制御盤
SUB-L30NA

デジタルテンキー入力装置
C-3830NX

デジタルテンキー
T-3830

パルス入力装置
C-P06X

磁気式カードリーダ
R-2710

指紋照合式リーダ
F-7140

— / — CPEV 0.9 -1P

— // — CPEV 0.9 -3P

— S — KPEVS 0.75 -1P

— S // — KPEVS 0.75 -3P

— a — CPEV 0.9 -95P

— b — CPEV 0.9 -1P × 8(最大)

— c — CPEV 0.9 -1P × 6(最大)

電気錠制御盤と電気錠等間の配線距離

CPEV 0.9 使用時は、最長100m

CPEV 1.2 使用時は、最長150m

C-3830NXとT-3830間の配線距離

C-P06Xとリーダ間の配線距離

KPEVS 0.75 使用時は、最長100m

CPEV-S 0.9 使用時も同様

・ARTロゴは、株式会社アートの登録商標です。

・その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。